

## טופס 33-2 - בדיקת נגישות מקלחת ומלתחה (check list) לבניין ציבורי קיים

### הנחיות לשימוש בטופס

- א. זהו טופס לבדיקת נגישות של מקלחת ומלתחה (check list) בבניין ציבורי קיים, למילוי בנוסף לטופס 33-1 (בדיקת נגישות כללית לבניין ציבורי קיים). הטופס הוא טופס רשות, ואין חובה להשתמש בו. הוא נועד לשמש כנספח לטופס 32 (טופס הצהרה על בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים).
- ב. הטופס מכיל את עיקרי הוראות הבדיקה שבטבלת הבדיקה והביצוע. לידיעתכם: חלק מהוראות התקנות אינו מופיע בטופס ולכן יש להסתמך על התקנות ולא להסתפק רק בטופס.
- ג. יש להבהיר בראש הטופס במקום המיועד לכך, איזה בניין ואיזה חלק מבניין נבדק, כדי לקשור בין טופס זה לטופס 32 (טופס הצהרה על בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים).
- ד. מידות רוחב או אורך שצוינו בסנטימטרים או במטרים – הן מידות מינימום, אלא אם צוין אחרת.
- ה. אם סומן בטור ג' שחלק מבניין אינו עומד בדרישת הבדיקה, יש לפרט בטור ד' בטופס את התאמות הנגישות הנדרשות לפי טור ד' בטבלת הבדיקה והביצוע.
- ו. ניתן ללחוץ בכל תא בטור ג' עם הכפתור השמאלי של העכבר, כדי לקבל תפריט לסימון תקין/ לא תקין/ לא רלוונטי.
- ז. **ציוד מומלץ לבדיקה:** א. טופס הבדיקה, ב. פלס, ג. סרט מדידה, ד. מד כוח (כגון משקל תליה), ה. מד שיפוע, ו. אמצעי למדידת החזרות אור של משטחים.
- ח. להסברים על חובות ההנגשה והליך ההנגשה, מומלץ לעיין באתר האינטרנט "**מרכז מידע לנגישות**" - נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - משרד המשפטים.

### מונחי יסוד

- א. "**התקנות**" - תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בנין קיים), התשע"ב – 2011.
- ב. "**טבלת הבדיקה והביצוע**" - הטבלה בתוספת הראשונה לתקנות שמשמשת לבדיקת הנגישות בבניינים ציבוריים קיימים ולביצוע התאמות נגישות.

## טופס 2-33 - בדיקת נגישות מקלחת ומלתחה (check list) לבניין ציבורי קיים

עמוד 2 מתוך 4

שם המקום ו/או הבניין <sup>1</sup>	קומה/ אגף (אם רלוונטי)	רחוב	מס' בית	ישוב

טור א'	טור ב'	טור ג'	טור ד'	
מס' סידורי	נושא [הסעיף בטבלת הבדיקה והביצוע]	הוראות הבדיקה	התאמה ראשונה	
	<b>מקלחת (24)</b>			
1	כמות המקלחות הנגישות	במקום שיש בו שירותי רחצה (כגון אתר בריכת שחייה, מקווה טהרה, בית מרחץ, ספא, אולם ספורט) יש מקלחת אחת לפחות נגישה משותפת לשני המינים בחלל נפרד, או אחת במדור נשים ואחת במדור גברים.	.	
2	שטח רצפת המקלחון	90 X 130 ס"מ לפחות. אם מוקף במחיצות קשיחות, השטח 150 X 150 ס"מ לפחות.	.	
3	מושב/כיסא רחצה	מקובע לקיר (יכול להיות פריק).	.	
4		פני המושב בגובה 45-50 ס"מ מהרצפה.	.	
5		מידות המושב 40 X 40 ס"מ לפחות.	.	
6		קצותיו מעוגלים ומרקם פניו נוגד החלקה.	.	
7		מיקום הכיסא מאפשר למשתמש להפעיל הברזים והמזלף ממצב ישיבה, אינו מפריע למאחזי היד, ואינו מכשול כשבמצב מקופל.	.	
8		נערכה בדיקה חזותית של המושב, אחרי שהונחה על הכיסא מסה של 120 ק"ג לפחות, ולא נמצאו סימני שבר בקיר, בחיפוי או במושב.	.	
9		לחילופין במקום מושב מתקפל, אפשר להשתמש בכיסא רחצה נייד יציב ובעל אפשרות לשינוי גובה	.	
10		פני הרצפה	מחומר בעל התנגדות גבוהה להחלקה.	.
11		מאחזי יד	מאחז יד קבוע בצורת L בסמוך לברזי הפעלה.	.
12			המוט אופקי בגובה 70-90 ס"מ מהרצפה.	.
13	ברזים ומשטף ידני (ראש מקלחת עם צינור באורך לפחות 120 ס"מ)	ימוקמו בגובה 85-100 ס"מ מהרצפה <u>ולא</u> בקיר מאחורי המושב. אם קיים משטף עליון - יש גם בורר מובנה בברז המקלחת.	.	
14		את הברז ניתן להפעיל בישיבה על המושב.	.	
15	אמבטיה	אם קיימת אמבטיה - יש לבדוק אותה לפי פסקה (8) שבטור ג לצד סעיף (24) בטבלה שבסעיף 2 בתוספת הראשונה לתקנות הנגישות לבניין קיים	.	
16	<b>דלתות (14)</b>	1. בכל סוג דלת - רוחב פנוי למעבר - 75 ס"מ וגובה פנוי - 198 ס"מ.	.	

<sup>1</sup> שם המקום - שם החברה, בית העסק, המשרד הציבורי. אם קיים שם לבניין נא לציינו.

## טופס 2-33 - בדיקת נגישות מקלחת ומלתחה (check list) לבניין ציבורי קיים


עמוד 3 מתוך 4

טור ד'	טור ג'		טור ב'	טור א'
התאמה ראשונה	תוצאה (ציינו אם לא תקין)	הוראות הבדיקה	נושא [הסעיף בטבלת הבדיקה והביצוע]	מס' סידורי
	.	2. ידית הדלת אינה ידית כפתור, ואינה כוללת חלקים חדים.		17
	.	3. לפני ואחרי דלת קיים משטח תפקוד לפי הנספח שלהלן, שמאפשר לאדם המתנייע בכיסא גלגלים לסגת ולפתוח את הדלת.		18
	.	4. כוח פתיחה מקסימאלי, לרבות עם מגיף דלת:		19
	.	א. 22 ניוטון לדלת פנים (למעט דלת עשן, אש ומרחב מוגן),		20
	.	ב. לדלת שבמצבה הרגיל סגורה, אם הכוח הנדרש גדול מ-30 ניוטון – יותקן אמצעי עזר כך שהכוח לא יעלה על ערך זה		21
	.	5. בדלת עם מגיף, קיים אמצעי לקיבוע זמני במצב פתוח.		22
	.	6. כשקיים מגיף דלת – הדלת תיסגר לאחר 5 שניות או יותר.		23
	.	7. בדלת שקופה יש סימני אזהרה בהתאם לסעיפים 157-169 בטופס 1-33 בניין קיים כללי.		24
	.	8. ימצא אמצעי המאפשר משיכת הדלת לצורך סגירתה בגובה 85-110 ס"מ ובמרחק 25 ס"מ לכל היותר מציר הדלת.		25
	.	9. מנגנון נעילת הדלת יאפשר פתיחה מבחוץ באמצעי זמין.		26
	.	שניים לפחות, בגובה 140 ס"מ מהרצפה.	מתלים	27
	.	המתלים יהיו בניגוד חזותי לסביבתם.		28
			<b>מלתחה (23),(25)</b>	
	.	א. במקום שיש בו רחצה (כגון אתר בריכת שחייה, מקווה טהרה, בית מרחץ, ספא, אולם ספורט) או החלפת בגדים שלא לצורך מדידה – יש מלתחה נגישה בחלל משותף עם בית שימוש נגיש ומקלחת, או אחת בכל מדור נשים ומדור גברים.		29
	.	ממדי החלל 200 X 220 ס"מ לפחות ויאפשרו סיבוב בכיסא גלגלים גם כאשר הספסל שלהן פתוח.		30
	.	ב. נמצא ספסל (אפשרי שמתקפל) - באורך 120 ס"מ, עומק 65-70 ס"מ וגובה 45-50 ס"מ מהרצפה.		31
	.	ג. הספסל מעוגל בקצותיו, בעל משענת יד או מאחז מקובע לקיר בגובה 18-24 ס"מ מפני הספסל.		32
	.	מאחז יד בצורת L, חלקו האופקי בגובה 66 עד 70 ס"מ, ומרחק החלק האנכי מהקיר שלאורכו ספסל - 95 - 105 ס"מ.		33
	.	אם קיימת מראה - רוחבה 50 ס"מ לפחות, הקצה התחתון שלה לא יהיה גבוה מ-45 ס"מ ולא נמוך מ-175 ס"מ.		34
	.	ד. מתלים: שניים לפחות, בגובה 140 ס"מ מהרצפה, בניגוד חזותי לסביבתם.		35

טופס 2-33 - בדיקת נגישות מקלחת ומלתחה (check list) לבניין ציבורי קיים

עמוד 4 מתוך 4

נספח – משטחי תפקוד לפני דלת<sup>2</sup>

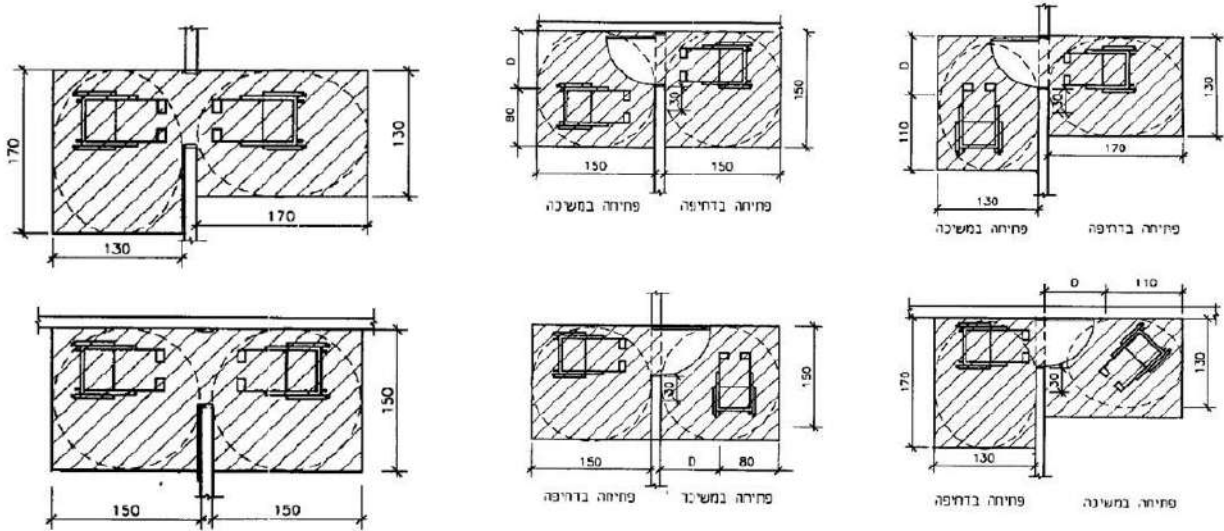

משטחי תפקוד לפני הזזה

ת"י 1918 חלק 3.1 - משטחי תפקוד לפני דלת סובבת (כל המידות בס"מ)

<sup>2</sup> ת"י 1918 חלק 3.1, ציורים 2, 3 בעמ' 7-8 (כל המידות בס"מ).